

Treść
Opracowania
PROFIL PRZYŁĄCZA KAN OD BUD DO P DZ. 758

Projektant
mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI
upr. nr MAZ/0229/POOS/11
lukasz.gadomski@gadom.pl
tel. 696 069 806

Podpis

[Signature]

Łukasz
Gadomski

Data
03.10.2016

Opracował
inż. KATARZYNA
BIENIAS-GADOMSKA

Podpis

[Signature]

Skala

Nr rys.

biuro@gadom.pl

RZĘDNA TERENU ISTN.			
RZĘDNA DNA KANAŁU			
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.93	2.00	1.67
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5 %	1.5 %	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160mm PVC		
ODCINKI	2.00	2.20	
ODLEGŁOŚCI	0.0	2.00	4.20
HEKTOMETRY	Sr	S1	K. IST


Treść
Opracowania
PROFIL ODC. SR-K. IST DZ. 519/1

Projektant
mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI
upr. nr MAZ/0229/POOS/11
lukasz.gadomski@gadom.pl
tel. 696 069 806

Podpis


Łukasz
Gadomski
ul. Szaflarowa 27
05-500 Piaseczno
Data
03.10.2016

Opracował
inż. KATARZYNA
BIENIAS-GADOMSKA

Podpis

Skala
Nr rys.

biuro@gadom.pl

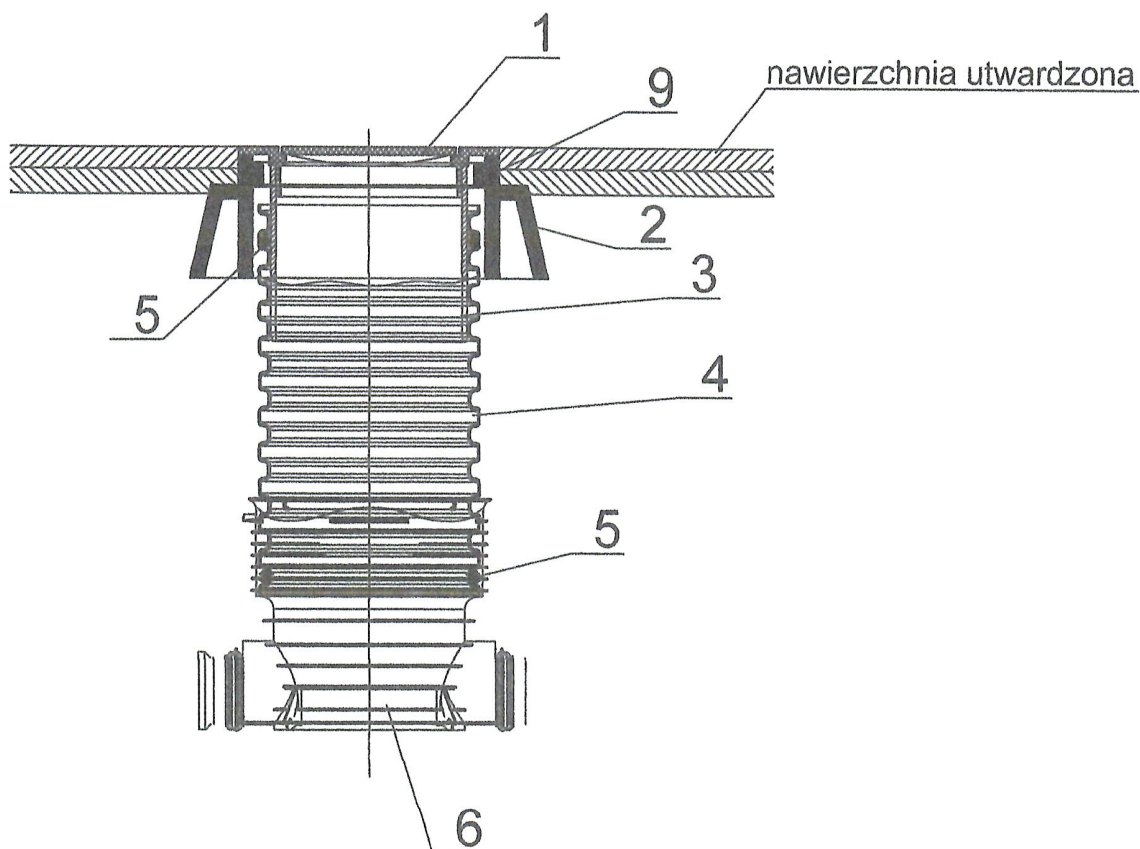STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA Z TWORZYWA
Ø 425



OZNACZENIA:

1. WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO Ø 425 WG. PN-EN 124
2. STOŻEK ODCIĄŻAJĄCY
3. TELESKOPOWY ADAPTER
4. RURA TRZONOWA KARBOWANA Z TWORZYWA
5. USZCZELKA
6. KINETA

Treść
Opracowania

SCHEMAT STUDZIENKI PVC 425mm

Projektant

mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI
upr. nr MAZ/0229/POOS/11

lukasz.gadomski@gadom.pl
tel. 696 069 806

Podpis

[Signature]

Data

Opracował

inż. KATARZYNA
BIENIAS-GADOMSKA



Podpis

[Signature]


Skala

Nr rys.

biuro@gadom.pl

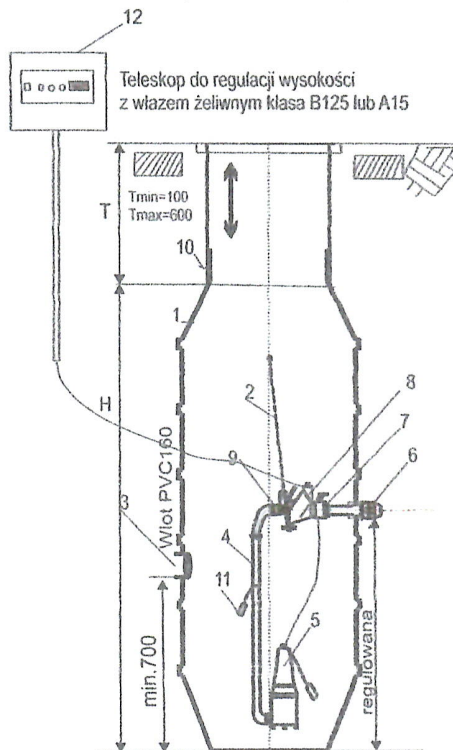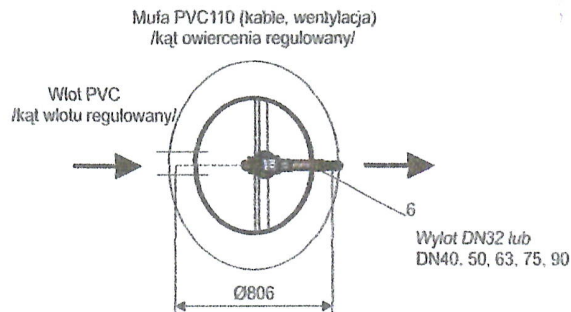

Zwieńczenie pompowni pokrywa polietylenową
nieprzejazdową, bez regulacji wysokości

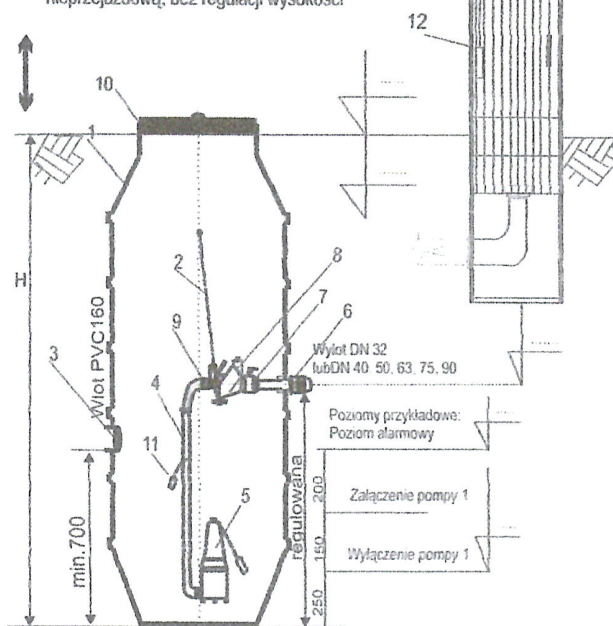

Lp	Nazwa wyrobu	Ilość	Materiał
1	Obudowa przepompowni	1	PE
2	Łańcuch Ø 4mm o udźwigu 210 kg	1(2)	stal nierdzewna
3	Dopływ ścieków	1	
4	Pion łączny	1(2)	stal / stal nierdzewna
5	Pompa do ścieków z 10 m kablem	1(2)	stal nierdzewna/żelazo
6	Złącze - wylot	1	PE
7	Zawór odcinający	1(2)	
8	Zawór zwrotny	1(2)	żelazo
9	Zaczep sprzągający górną	1(2)	żelazo
10	Właz żeliwny i pokrywa PE	1	żelazo / PE
11	Pływak alarmowy	1(2)	
12	Szafka alarmowo - sterownicza	1	

Treść
Opracowania

SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW

Projektant
mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI
upr. nr MAZ/0229/POOS/11
lukasz.gadomski@gadom.pl
tel. 696 069 806

Opracował
inż. KATARZYNA
BIENIAS-GADOMSKA

biuro@gadom.pl

Podpis

Podpis


GCDom

Data
03.08.2016

Skala

Nr rys.

35

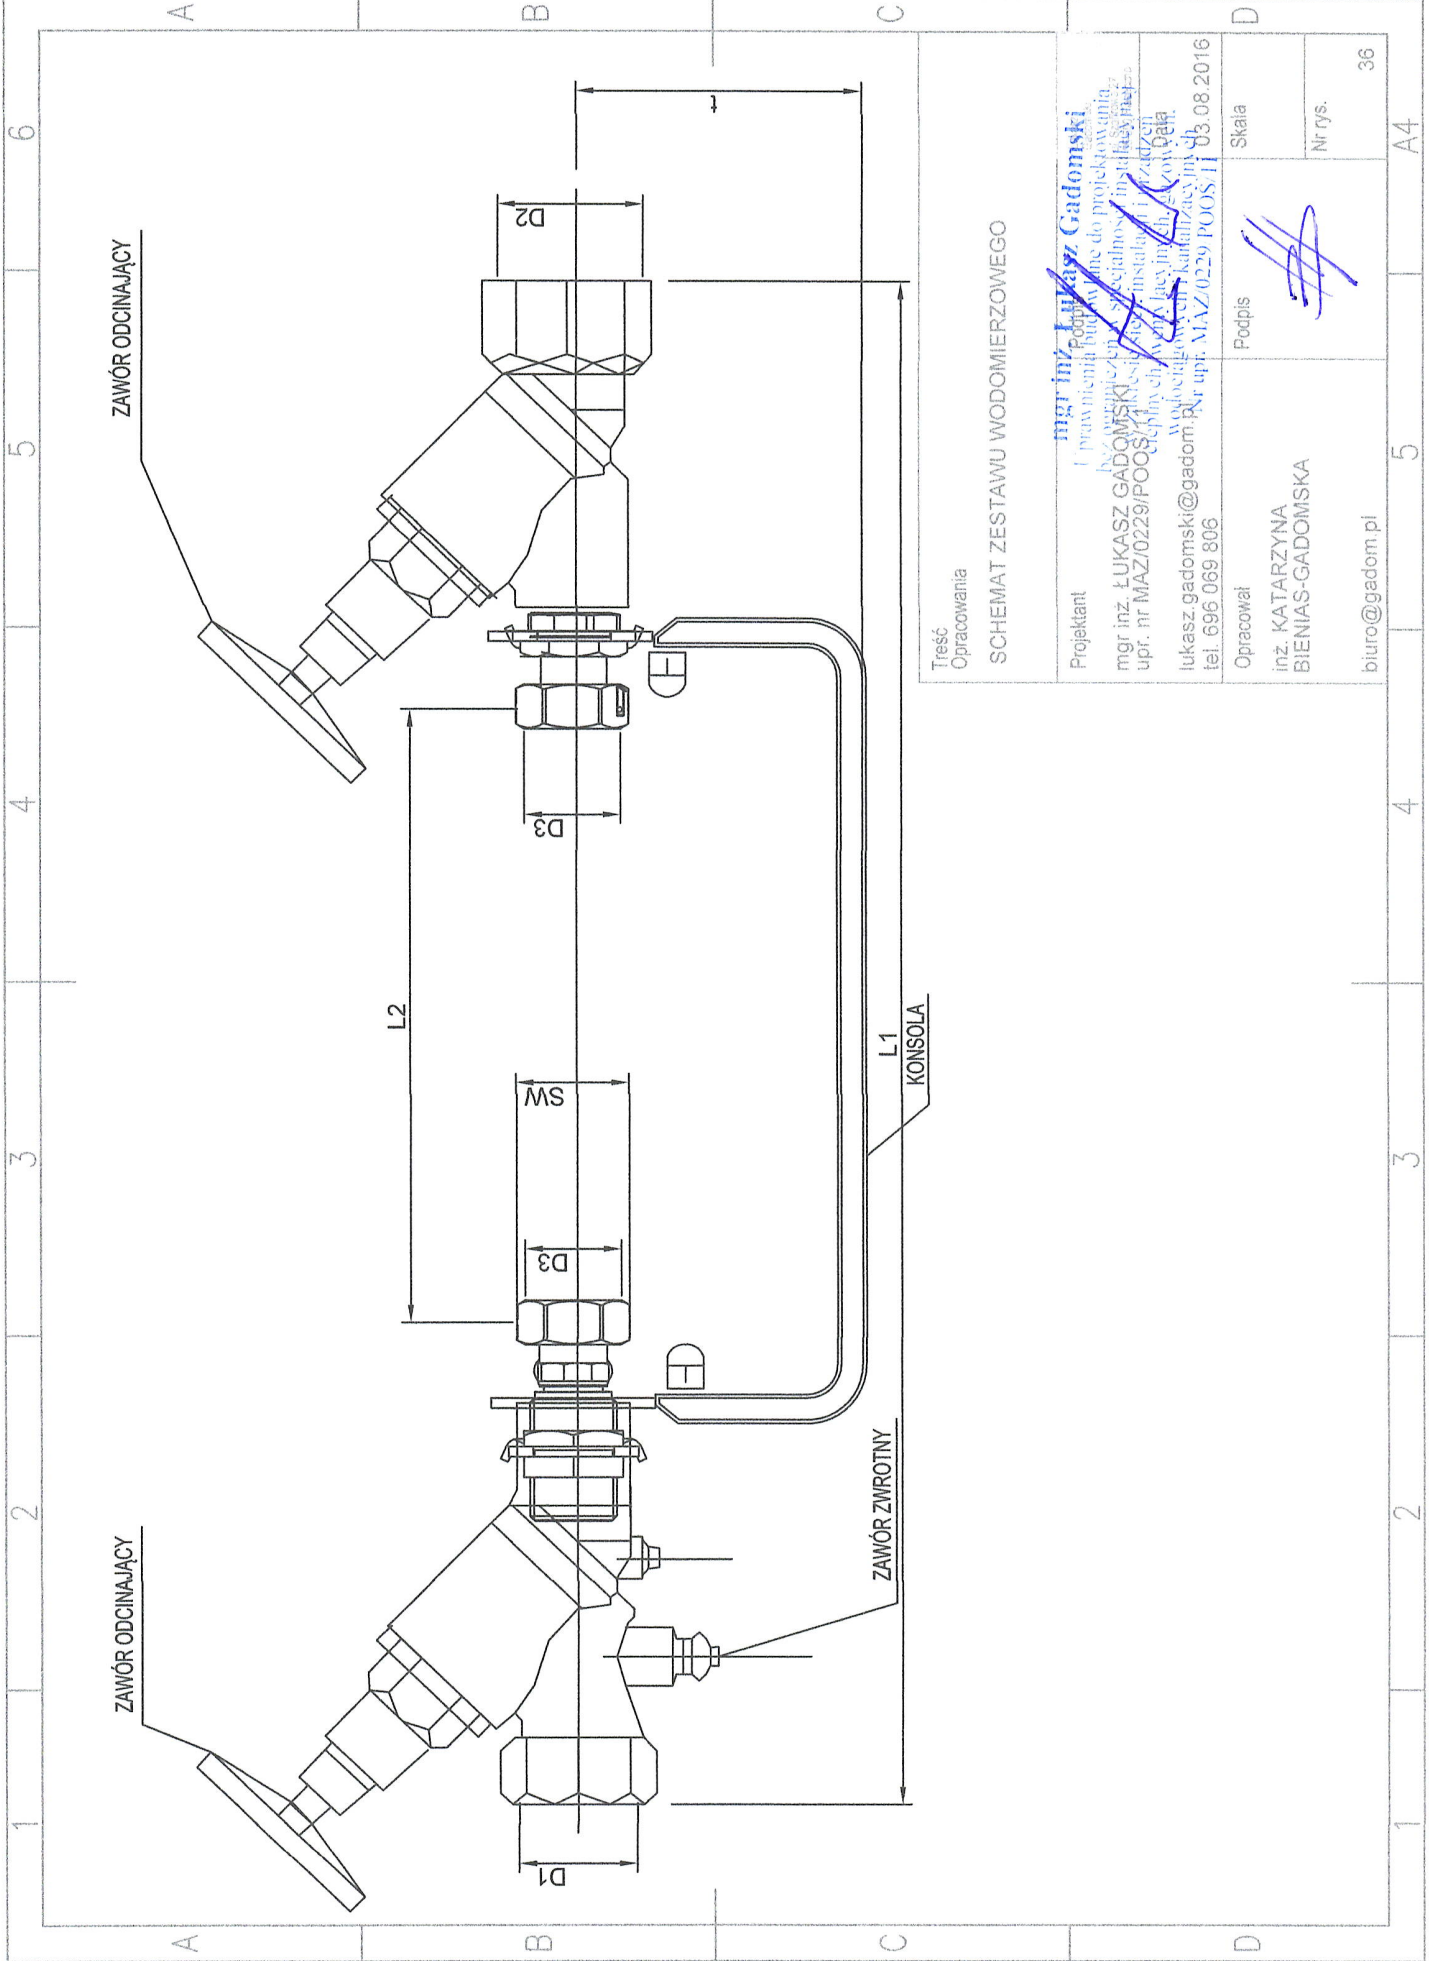

Treść
Opracowania

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

Projektant
~~mgr inż. Lukasz Gadomski~~
mgr inż. LUKASZ GADOMSKI
ul. Wesoła 17
01-644 Warszawa
tel. 696 069 806
lukasz.gadomski@gadom.pl
03.08.2016

Opracował
inż. KATARZYNA
BIENIAS-GADOMSKA
biuro@gadom.pl

Podpis

Skala

Nr rys.

36